

Calificación Energética



IDAE Instituto para la
Diversificación y
Ahorro de la Energía



DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA
Y POLÍTICA DE VIVIENDA

Proyecto: PFC
Fecha: 24/01/2013

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto PFC	
Localidad Girona	Comunidad Autónoma Catalunya
Dirección del Proyecto	
Autor del Proyecto Marc Serra Barchín	
Autor de la Calificación UdG_Enginyers Industrials	
E-mail de contacto	Teléfono de contacto 000000000
Tipo de edificio Unifamiliar	

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Nombre	Planta	Uso	Clase higrometria	Área (m²)	Altura (m)
P01_E01	P01	Residencial	3	12,61	2,80
P01_E02	P01	Nivel de estanqueidad 1	3	5,95	2,80
P01_E03	P01	Residencial	3	6,75	2,80
P01_E04	P01	Nivel de estanqueidad 1	3	2,83	2,80
P01_E05	P01	Residencial	3	3,95	2,80
P01_E06	P01	Nivel de estanqueidad 1	3	4,91	2,80
P01_E07	P01	Residencial	3	25,58	2,80
P01_E08	P01	Residencial	3	3,83	2,80
P01_E09	P01	Residencial	3	31,67	2,80
P02_E01	P02	Residencial	3	3,98	2,70
P02_E02	P02	Residencial	3	24,53	2,70
P02_E03	P02	Residencial	3	11,45	2,70
P02_E04	P02	Residencial	3	6,38	2,70
P02_E05	P02	Residencial	3	8,60	2,70
P02_E06	P02	Residencial	3	13,25	2,70
P02_E07	P02	Residencial	3	13,19	2,70
P03_E01	P03	Nivel de estanqueidad 1	3	83,25	0,90

2.2. Cerramientos opacos

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

2.2.1 Materiales

Nombre	K (W/mK)	e (kg/m³)	Cp (J/kgK)	R (m²K/W)	Z (m²sPa/kg)
Terrazo	0,760	1700,00	1000,00	-	1
Ladrillo Aislante de Hormigon	2,000	2450,00	1000,00	-	80
Gres calcáreo 2000 < d < 2700	1,900	2350,00	1000,00	-	20
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]	0,410	900,00	1000,00	-	10
Hormigón armado 2300 < d < 2500	2,300	2400,00	1000,00	-	80
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm	1,323	1330,00	1000,00	-	80
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300	0,570	1150,00	1000,00	-	6
Hormigón en masa 2300 < d < 2600	2,000	2450,00	1000,00	-	80
Arena y grava [1700 < d < 2200]	2,000	1450,00	1050,00	-	50
Teja de arcilla cocida	1,000	2000,00	800,00	-	30
Hormigón en masa 2000 < d < 2300	1,650	2150,00	1000,00	-	70
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 100 mm]	0,445	1000,00	1000,00	-	10
Enlucido de yeso d < 1000	0,400	900,00	1000,00	-	6

2.2.2 Composición de Cerramientos

Nombre	U (W/m²K)	Material	Espesor (m)
FO_1	2,19	Gres calcáreo 2000 < d < 2700	0,020
		Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]	0,020
		Hormigón armado 2300 < d < 2500	0,050
		FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm	0,250
		Enlucido de yeso 1000 < d < 1300	0,010

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

Nombre	U (W/m²K)	Material	Espesor (m)
SO_2	1,78	Terrazo	0,015
		Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]	0,030
		Hormigón en masa 2300 < d < 2600	0,300
		Arena y grava [1700 < d < 2200]	0,300
CO_2	3,35	Teja de arcilla cocida	0,020
		Hormigón en masa 2000 < d < 2300	0,030
		Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60	0,040
F_3	3,51	Ladrillo Aislante de Hormigon	0,230
Enva	3,23	Enlucido de yeso d < 1000	0,010
		Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60	0,040
		Enlucido de yeso d < 1000	0,010

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Nombre	U (W/m²K)	Factor solar
VER_DC_4-6-4	3,30	0,75
VER_M_4	5,70	0,85

2.3.2 Marcos

Nombre	U (W/m²K)
VER_Madera de densidad media alta	2,20

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

2.3.3 Huecos


Nombre	V_2
Acristalamiento	VER_DC_4-6-4
Marco	VER_Madera de densidad media alta
% Hueco	10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa	25,00
U (W/m²K)	3,19
Factor solar	0,68

Nombre	Porta
Acristalamiento	VER_M_4
Marco	VER_Madera de densidad media alta
% Hueco	100,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa	60,00
U (W/m²K)	2,20
Factor solar	0,06

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

3. Sistemas

Nombre	Sistema_Calefaccio_ACS
Tipo	Sistema mixto
Nombre Equipo	EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto
Tipo Equipo	Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal	C
Zona asociada	P01_E01
Nombre unidad terminal	P1
Zona asociada	P01_E03
Nombre unidad terminal	B1
Zona asociada	P01_E05
Nombre unidad terminal	S
Zona asociada	P01_E07
Nombre unidad terminal	E2
Zona asociada	P01_E08
Nombre unidad terminal	M
Zona asociada	P01_E09
Nombre unidad terminal	E3
Zona asociada	P02_E01
Nombre unidad terminal	D1
Zona asociada	P02_E02
Nombre unidad terminal	P2
Zona asociada	P02_E03


 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

Nombre unidad terminal	B2
Zona asociada	P02_E04
Nombre unidad terminal	D4
Zona asociada	P02_E05
Nombre unidad terminal	D3
Zona asociada	P02_E06
Nombre unidad terminal	D2
Zona asociada	P02_E07
Nombre demanda ACS	Habitatge
Nombre equipo acumulador	ninguno
Porcentaje abastecido con energia solar	0,00
Temperatura impulsión del ACS (°C)	60,0
Temp. impulsión de la calefacción(°C)	80,0

Nombre	Refrigeracio Menjador
Tipo	Sistemas Unizona
Zona	P01_E09
Nombre Equipo	EQ_ED_AireAire_SF-Defecto
Tipo Equipo	Expansión directa aire-aire sólo frio
Caudal de ventilación	0,0

4. Equipos


Nombre	EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto
---------------	------------------------------------

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

Tipo	Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW)	18,00
Rendimiento nominal	0,95
Capacidad en función de la temperatura de impulsión	cap_T-EQ_Caldera-unidad
Rendimiento nominal en función de la temperatura de impulsión	ren_T-EQ_Caldera-unidad
Rendimiento en función de la carga parcial en términos de potencia	ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto
Rendimiento en función de la carga parcial en términos de tiempo	ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
Tipo energía	Gas Natural

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

Nombre	EQ_ED_AireAire_SF-Defecto
Tipo	Expansión directa aire-aire sólo frío
Capacidad total refrigeración nominal (kW)	3,60
Capacidad sensible refrigeración nominal(kW)	3,16
Consumo refrigeración nominal	0,80
Caudal de aire impulsión nominal (m³/h)	342,00
Dif. temperatura termostato	1,00
Capacidad total refrigeración en función de la temperatura	capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto
Capacidad total refrigeración en función de la carga parcial	capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto
Capacidad total refrigeración en función de la temperatura	capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto
Consumo de refrigeración en función de la temperatura	conRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto
Consumo de refrigeración en función de la carga parcial	conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto
Tipo energía	Electricidad

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

5. Unidades terminales

Nombre	E3
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW)	0,32

Nombre	D2
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P02_E07
Capacidad o potencia máxima (kW)	1,04

Nombre	D3
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P02_E06
Capacidad o potencia máxima (kW)	1,04

Nombre	D4
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P02_E05
Capacidad o potencia máxima (kW)	0,72

Nombre	B2
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P02_E04

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

Capacidad o potencia máxima (kW)	0,48
---	------

Nombre	P2
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P02_E03
Capacidad o potencia máxima (kW)	0,88

Nombre	D1
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P02_E02
Capacidad o potencia máxima (kW)	2,00

Nombre	M
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P01_E09
Capacidad o potencia máxima (kW)	2,56

Nombre	E2
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P01_E08
Capacidad o potencia máxima (kW)	0,32

Nombre	S
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P01_E07

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

Capacidad o potencia máxima (kW)	2,08
---	------

Nombre	B1
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P01_E05
Capacidad o potencia máxima (kW)	0,32

Nombre	P1
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P01_E03
Capacidad o potencia máxima (kW)	0,56

Nombre	C
Tipo	U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida	P01_E01
Capacidad o potencia máxima (kW)	1,04

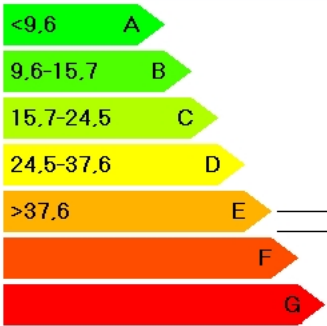


6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre	Contribución Solar	Contribución Solar Mínima HE-4
Sistema_Calefaccio_ACS	0,0	50,0

 Calificación Energética	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

7. Resultados

Certificación Energética de Edificios Indicador kgCO ₂ /m ²	Edificio Objeto			Edificio Referencia		
						
	Clase	kWh/m ²	kWh/año	Clase	kWh/m ²	kWh/año
Demanda calefacción	E	182,9	30317,3	E	109,5	18150,6
Demanda refrigeración	A	1,9	314,9	A	3,6	596,7
	Clase	kgCO ₂ /m ²	kgCO ₂ /año	Clase	kgCO ₂ /m ²	kgCO ₂ /año
Emisiones CO ₂ calefacción	E	38,3	6348,6	E	35,1	5818,1
Emisiones CO ₂ refrigeración	A	0,7	116,0	B	1,4	232,1
Emisiones CO ₂ ACS	C	3,1	513,9	D	3,4	563,6
Emisiones CO ₂ totales			6978,5			6613,8

Datos para la etiqueta de eficiencia energética

	Edificio Objeto		Edificio Referencia	
	por metro cuadrado	anual	por metro cuadrado	anual
Consumo energía final (kWh)	204,1	33830,7	164,6	27279,0
Consumo energía primaria (kWh)	208,1	34497,0	178,5	29585,6
Emisiones CO ₂ (kgCO ₂)	42,1	6978,4	39,9	6613,8