

# Código Técnico de la Edificación

---



***LIDER***  
**DOCUMENTO  
BÁSICO HE  
AHORRO DE ENERGÍA**  
**HE1: LIMITACIÓN  
DE DEMANDA  
ENERGÉTICA**



**IDAE** Instituto para la  
Diversificación y  
Ahorro de la Energía



DIRECCIÓN GENERAL  
DE ARQUITECTURA  
Y POLÍTICA DE VIVIENDA

**Proyecto: PFC**  
**Fecha: 12/11/2012**  
**Localidad: Girona**  
**Comunidad: Catalunya**

---

<b>CTE</b> <small>CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN</small>	HE-1	Proyecto	
	Opción General	PFC	
		Localidad	Comunidad
		Girona	Catalunya


## 1. DATOS GENERALES

<b>Nombre del Proyecto</b> PFC	
<b>Localidad</b> Girona	<b>Comunidad Autónoma</b> Catalunya
<b>Dirección del Proyecto</b>	
<b>Autor del Proyecto</b> Marc Serra Barchín	
<b>Autor de la Calificación</b> UdG_Enginyers Industrials	
<b>E-mail de contacto</b>	<b>Teléfono de contacto</b> 000000000
<b>Tipo de edificio</b> Unifamiliar	


## 2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

	Calefacción	Refrigeración
% de la demanda de Referencia	97,8	52,3
Proporción relativa calefacción refrigeración	98,3	1,7

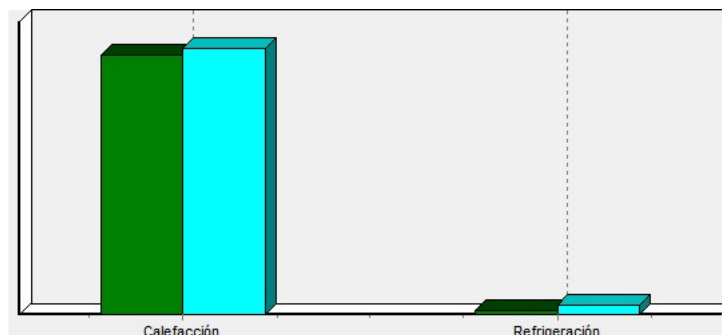

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con sistema de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.

 <b>CTE</b> <small>CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN</small>	HE-1 Opción General	Proyecto PFC	
		Localidad Girona	Comunidad Catalunya

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P01\_E01\_PE002\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,

P01\_E01\_FE001 U = 2.18W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K,

P01\_E01\_Med001 U = 1.51W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K,

P01\_E01\_FTER001 U = 0.67W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K,

P01\_E03\_PI001 U = 1.51W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K,

P01\_E03\_FTER003 U = 0.67W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K,

P01\_E05\_PE001\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,

P01\_E05\_FTER005 U = 0.67W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K,

P01\_E07\_PE002\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,

P01\_E07\_FTER007 U = 0.67W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K,

P01\_E08\_FTER008 U = 0.67W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K,

P01\_E09\_PE002\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,

P01\_E09\_PE003\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,

P01\_E09\_FTER009 U = 0.67W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K,

P02\_E02\_PE004\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,

P02\_E03\_PE001\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,


P02\_E04\_PE001\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,

P02\_E05\_PE001\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,

P02\_E06\_PE001\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,


P02\_E07\_PE001\_V Uventana = 5.35W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K,

Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o particiones interiores.

	HE-1 Opción General	Proyecto	
		PFC	
		Localidad	Comunidad
		Girona	Catalunya

Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o particiones interiores.

P01\_E01\_FE001  $f_{Rsi} = 0.45$   $f_{Rsi\_minimo} = 0.56$ ,

 <b>HE-1</b> Opción General	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

### 3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

#### 3.1. Espacios

Nombre	Planta	Uso	Clase higrometria	Área (m²)	Altura (m)
P01_E01	P01	Residencial	3	12,61	2,80
P01_E02	P01	Nivel de estanqueidad 1	3	5,95	2,80
P01_E03	P01	Residencial	3	6,75	2,80
P01_E04	P01	Nivel de estanqueidad 1	3	2,83	2,80
P01_E05	P01	Residencial	3	3,95	2,80
P01_E06	P01	Nivel de estanqueidad 1	3	4,91	2,80
P01_E07	P01	Residencial	3	25,58	2,80
P01_E08	P01	Residencial	3	3,83	2,80
P01_E09	P01	Residencial	3	31,67	2,80
P02_E01	P02	Residencial	3	3,98	2,70
P02_E02	P02	Residencial	3	24,53	2,70
P02_E03	P02	Residencial	3	11,45	2,70
P02_E04	P02	Residencial	3	6,38	2,70
P02_E05	P02	Residencial	3	8,60	2,70
P02_E06	P02	Residencial	3	13,25	2,70
P02_E07	P02	Residencial	3	13,19	2,70
P03_E01	P03	Nivel de estanqueidad 1	3	83,25	0,90

#### 3.2. Cerramientos opacos

<b>CTE</b> <small>CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN</small>	HE-1 Opción General	Proyecto PFC	
		Localidad Girona	Comunidad Catalunya

### 3.2.1 Materiales

Nombre	K (W/mK)	e (kg/m³)	Cp (J/kgK)	R (m²K/W)	Z (m²sPa/kg)	Just.
Gres calcáreo 2000 < d < 2700	1,900	2350,00	1000,00	-	20	--
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]	0,410	900,00	1000,00	-	10	--
Hormigón armado 2300 < d < 2500	2,300	2400,00	1000,00	-	80	--
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm	1,323	1330,00	1000,00	-	80	--
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300	0,570	1150,00	1000,00	-	6	--
Plaqueta o baldosa de gres	2,300	2500,00	1000,00	-	30	--
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]	0,038	30,00	1000,00	-	20	SI
Hormigón en masa 2300 < d < 2600	2,000	2450,00	1000,00	-	80	--
Arena y grava [1700 < d < 2200]	2,000	1450,00	1050,00	-	50	--
Teja de arcilla cocida	1,000	2000,00	800,00	-	30	--
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor <	0,445	1000,00	1000,00	-	10	--
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50	0,991	2170,00	1000,00	-	10	--
Enlucido de yeso d < 1000	0,400	900,00	1000,00	-	6	--

### 3.2.2 Composición de Cerramientos

Nombre	U (W/m²K)	Material	Espesor (m)
FO_1	2,19	Gres calcáreo 2000 < d < 2700	0,020
		Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]	0,020
		Hormigón armado 2300 < d < 2500	0,050
		FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm	0,250
		Enlucido de yeso 1000 < d < 1300	0,010

<b>CTE</b> <small>CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN</small>	HE-1 Opción General	Proyecto PFC	
		Localidad Girona	Comunidad Catalunya

Nombre	U (W/m²K)	Material	Espesor (m)
SO_1	0,47	Plaqueta o baldosa de gres	0,015
		Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]	0,030
		EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]	0,060
		Hormigón en masa 2300 < d < 2600	0,300
		Arena y grava [1700 < d < 2200]	0,300
CO_1	0,58	Teja de arcilla cocida	0,020
		Hormigón armado 2300 < d < 2500	0,050
		EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]	0,050
		FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm	0,250
F_4	0,85	Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]	0,020
		EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]	0,030
		1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm	0,115
		Enlucido de yeso 1000 < d < 1300	0,020
Enva	3,23	Enlucido de yeso d < 1000	0,010
		Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60	0,040
		Enlucido de yeso d < 1000	0,010

### 3.3. Cerramientos semitransparentes

#### 3.3.1 Vidrios

Nombre	U (W/m²K)	Factor solar	Just.
VER_M_4	5,70	0,85	SI

<b>CTE</b> <small>CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN</small>	HE-1 Opción General	Proyecto PFC	
		Localidad Girona	Comunidad Catalunya

### 3.3.2 Marcos


Nombre	U (W/m²K)	Just.
VER_Madera de densidad media alta	2,20	--

### 3.3.3 Huecos

Nombre	V_1
Acristalamiento	VER_M_4
Marco	VER_Madera de densidad media alta
% Hueco	10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa	25,00
U (W/m²K)	5,35
Factor solar	0,77
Justificación	SI

Nombre	Porta
Acristalamiento	VER_M_4
Marco	VER_Madera de densidad media alta
% Hueco	100,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa	60,00
U (W/m²K)	2,20
Factor solar	0,06
Justificación	SI




 <b>CTE</b> <small>CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN</small>	HE-1 Opción General	Proyecto PFC	
		Localidad Girona	Comunidad Catalunya

### 3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.


	Y W/(mK)	FRSI
Encuentro forjado-fachada	0,41	0,75
Encuentro suelo exterior-fachada	0,44	0,72
Encuentro cubierta-fachada	0,44	0,72
Esquina saliente	0,16	0,80
Hueco ventana	0,25	0,63
Esquina entrante	-0,13	0,82
Pilar	0,80	0,62
Unión solera pared exterior	0,13	0,74

 <b>HE-1</b> Opción General	Proyecto PFC	
	Localidad Girona	Comunidad Catalunya

## 4. Resultados

### 4.1. Resultados por espacios

Espacios	Área (m <sup>2</sup> )	Nº espacios iguales	Calefacción % de max	Calefacción % de ref	Refrigeración % de max	Refrigeración % de ref
P01_E01	12,6	1	100,0	120,3	100,0	76,4
P01_E03	6,8	1	49,3	71,0	0,0	0,0
P01_E05	3,9	1	84,9	79,0	92,2	104,5
P01_E07	25,6	1	55,6	81,7	55,1	96,4
P01_E08	3,8	1	62,2	87,6	0,0	0,0
P01_E09	31,7	1	45,4	88,2	62,5	45,2
P02_E01	4,0	1	78,0	109,1	0,0	0,0
P02_E02	24,5	1	42,8	100,9	63,8	42,6
P02_E03	11,5	1	31,7	129,5	52,1	35,8
P02_E04	6,4	1	85,8	120,7	60,0	38,8
P02_E05	8,6	1	48,3	112,9	70,9	22,2
P02_E06	13,3	1	53,2	113,0	61,6	84,5
P02_E07	13,2	1	65,2	100,6	75,6	99,7

 <b>CTE</b> <small>CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN</small>	HE-1 Opción General	Proyecto PFC	
		Localidad Girona	Comunidad Catalunya

## 5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

Tipo	Nombre
Material	EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]
Acristalamiento	VER_M_4