


ALERTA


Al desconectar l'interruptor principal segueix existint tensió

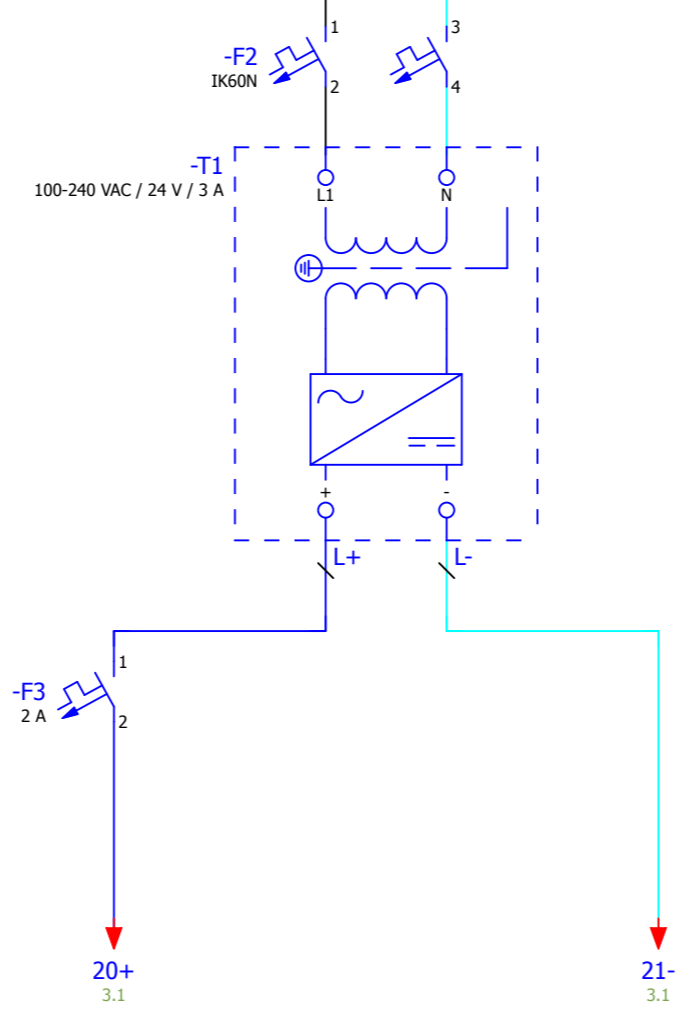




Alimentació de xarxa


Distribució 24V DC


			Fecha	31/01/2014	-		Potencia		=
			Resp.	JJ	-				+
			Probado		-				
Cambio	Fecha	Nombre	Original		Sustitución por	Sustituido por			Hoja 1
									Hoja 5

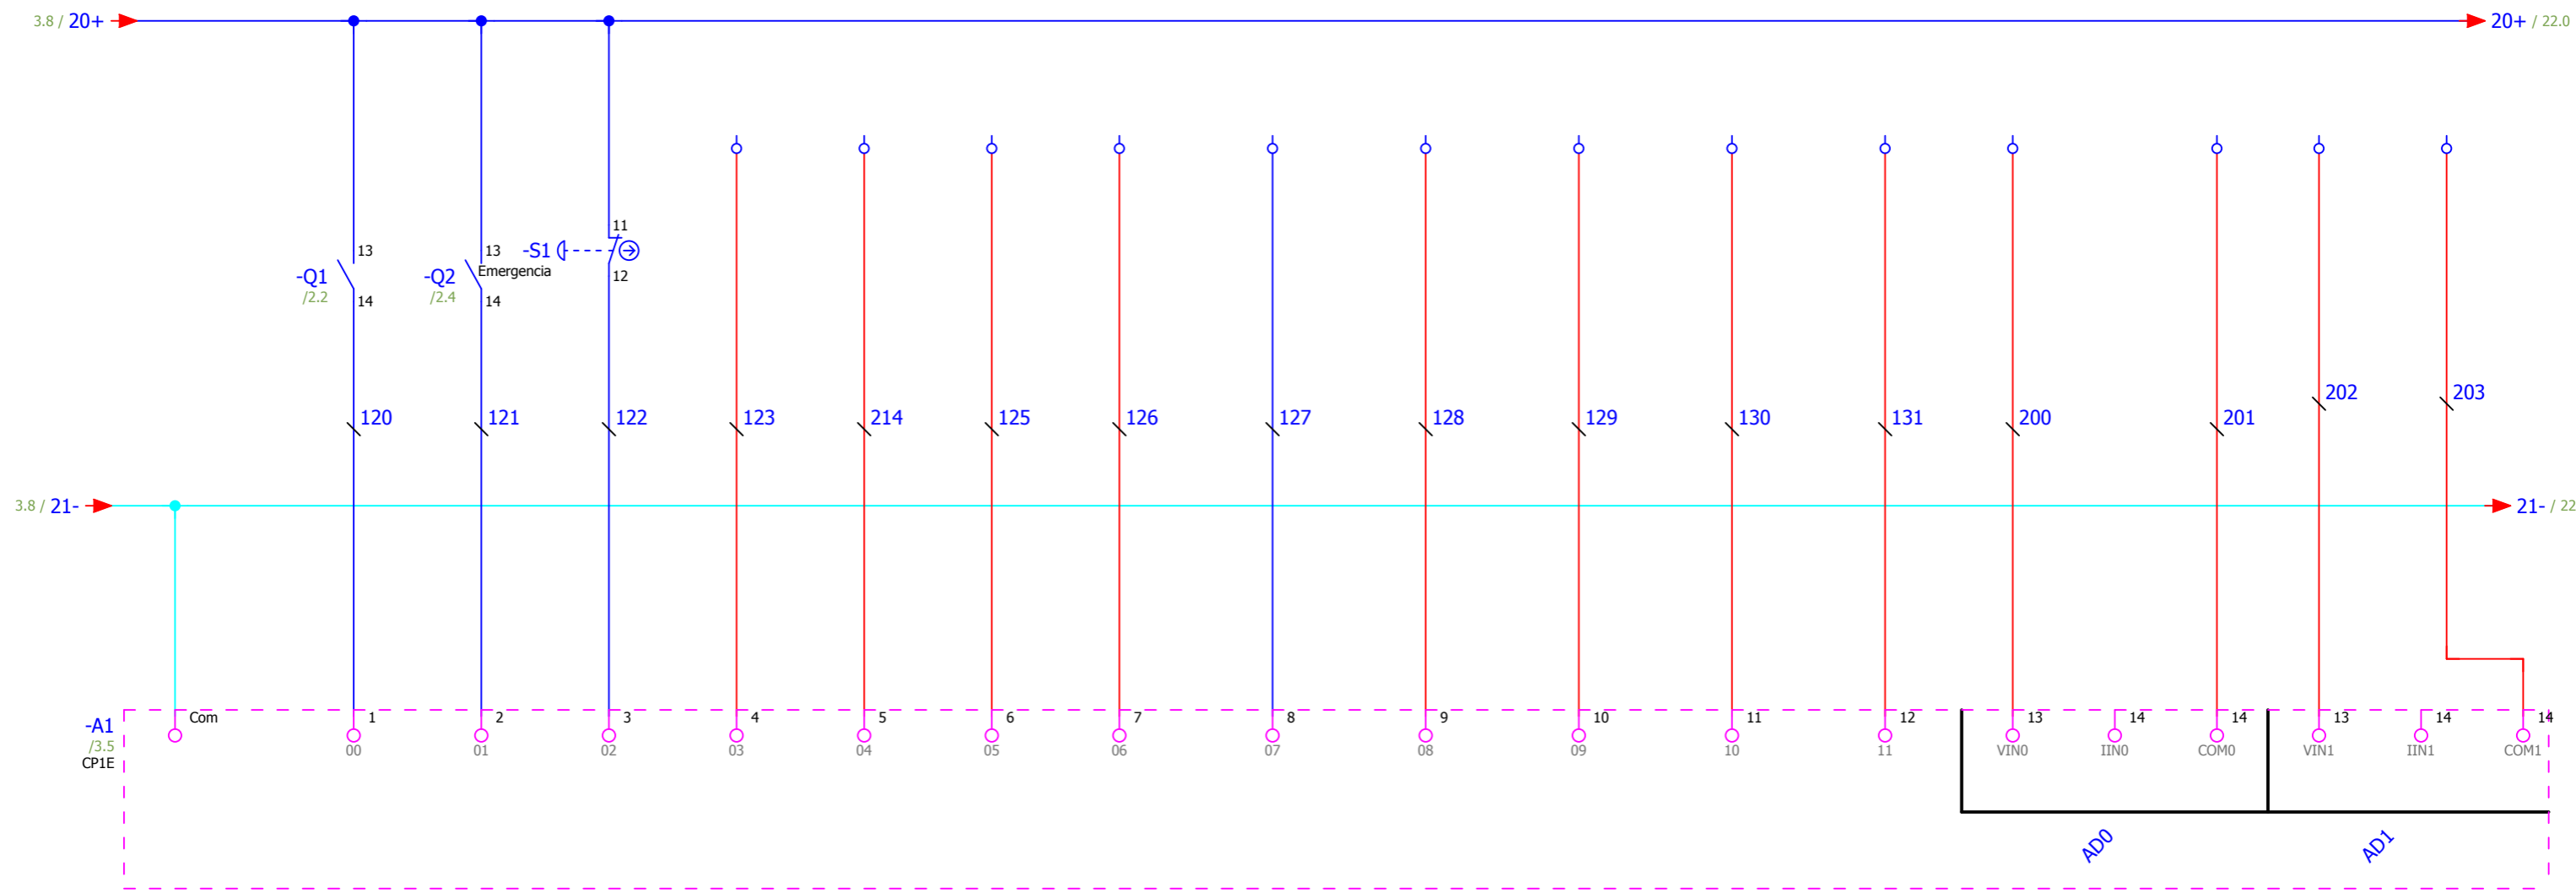

			Fecha	31/01/2014			PLC Entradas				=
			Resp.	JJ							+
			Probado								
Cambio	Fecha	Nombre	Original		Sustitución por	Sustituido por					Hoja 4
										Hoja 5	

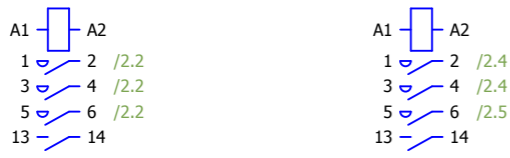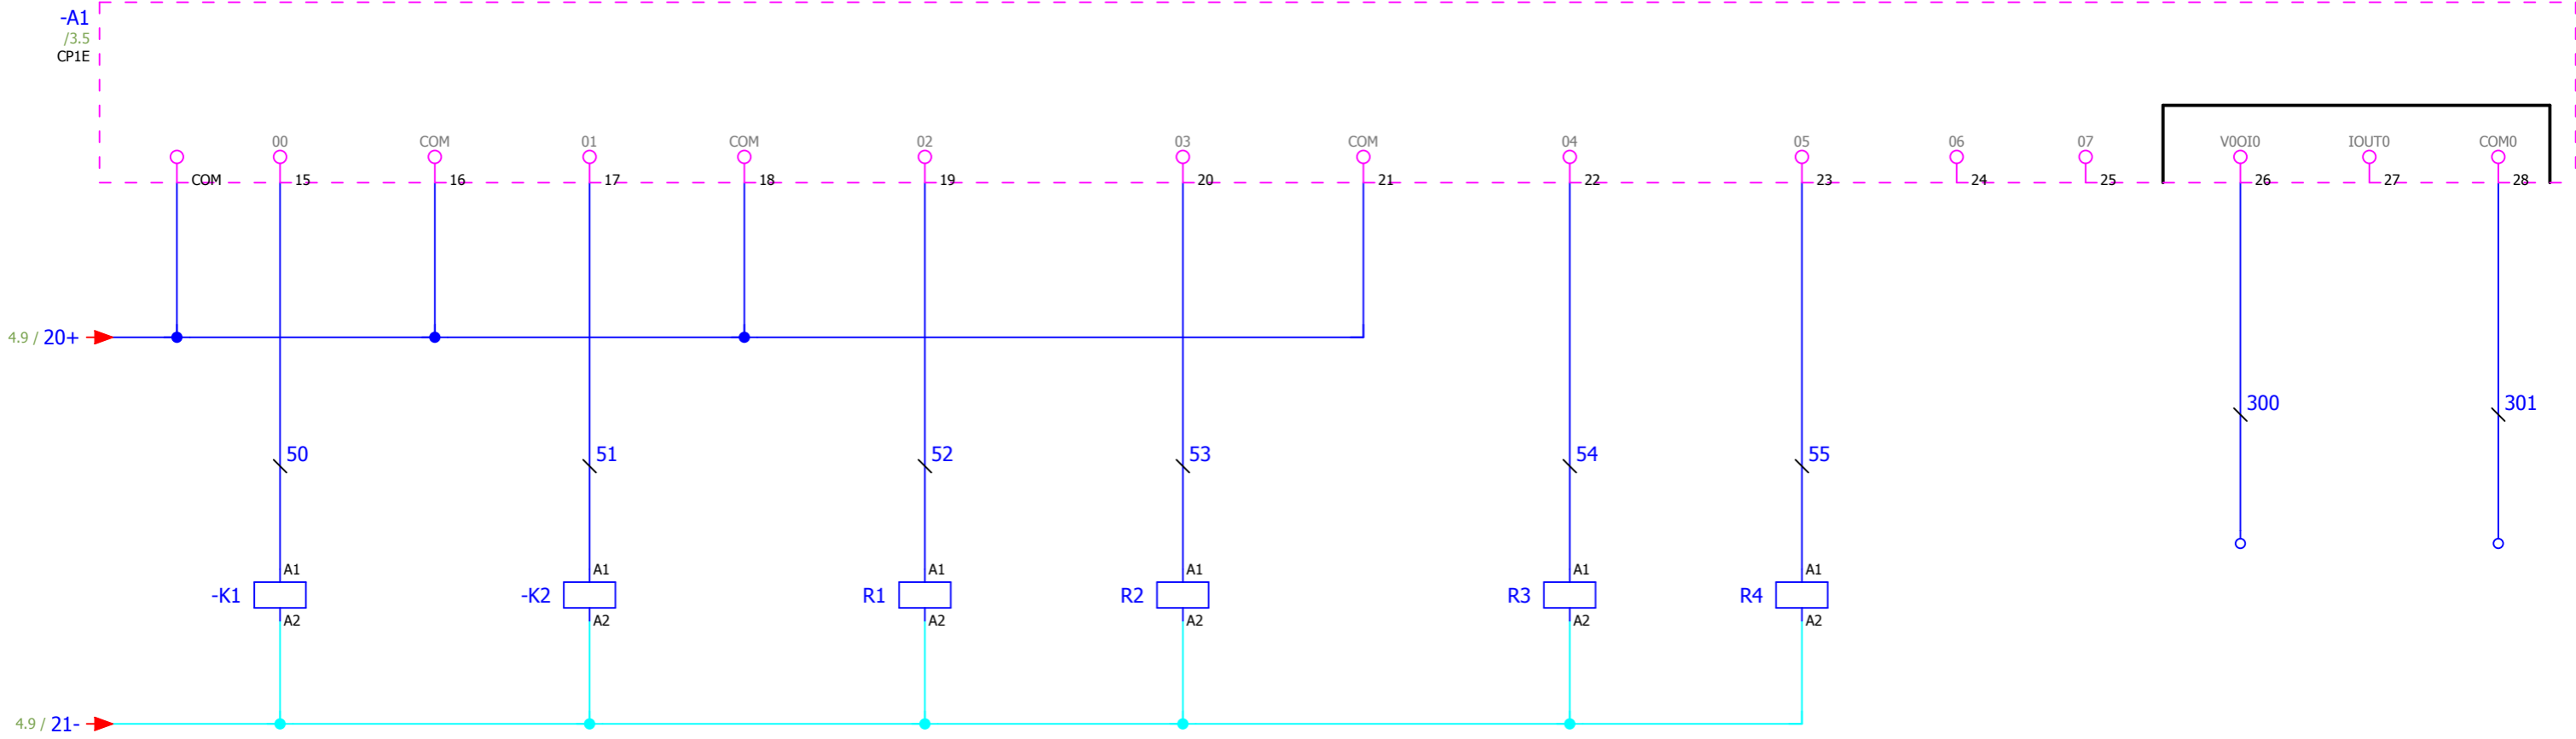

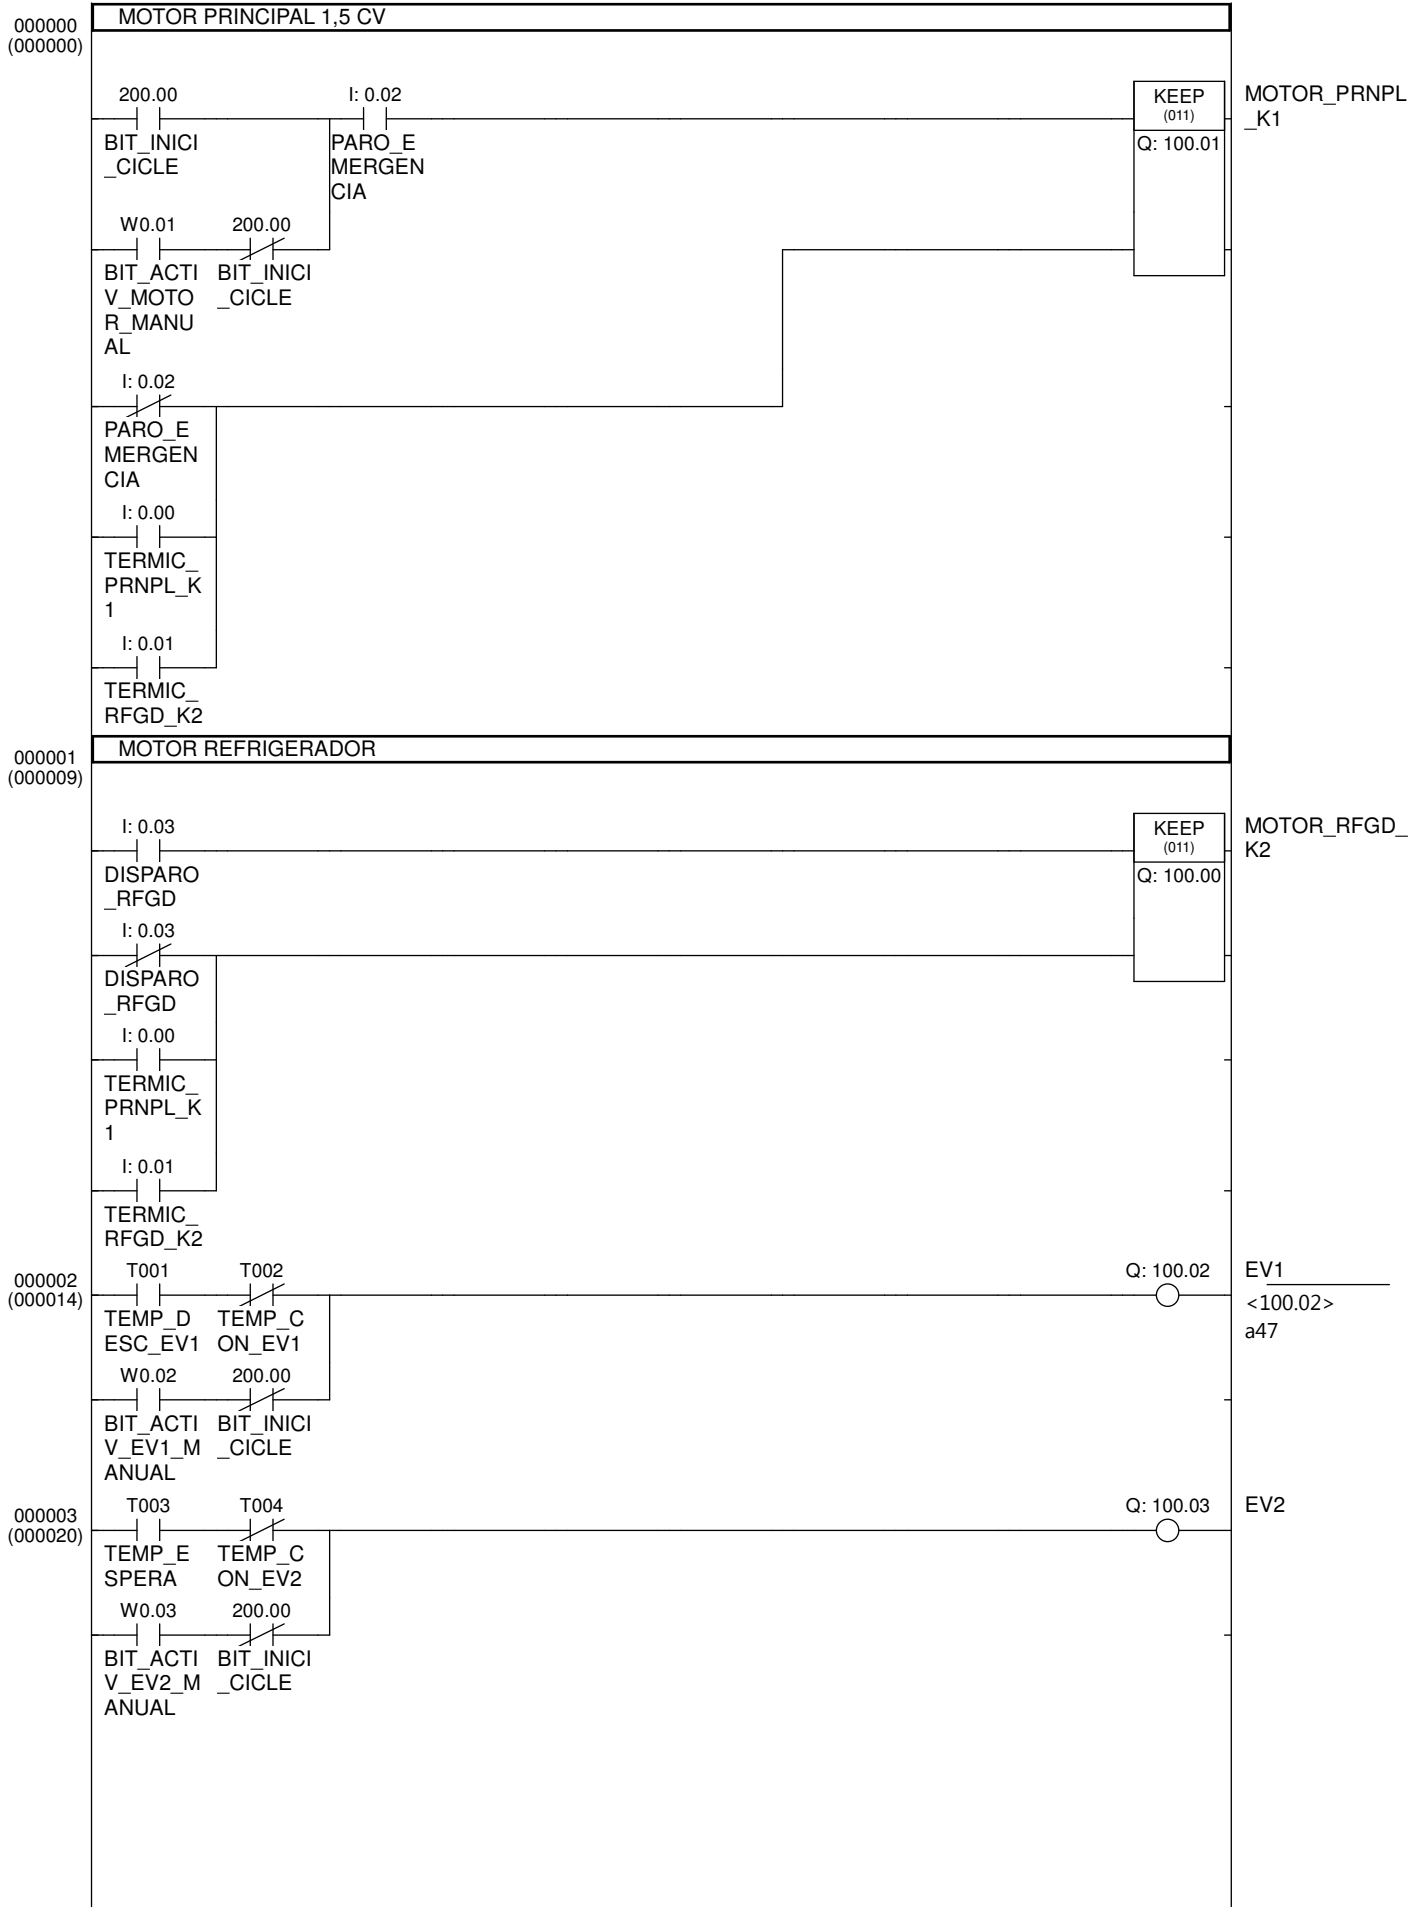


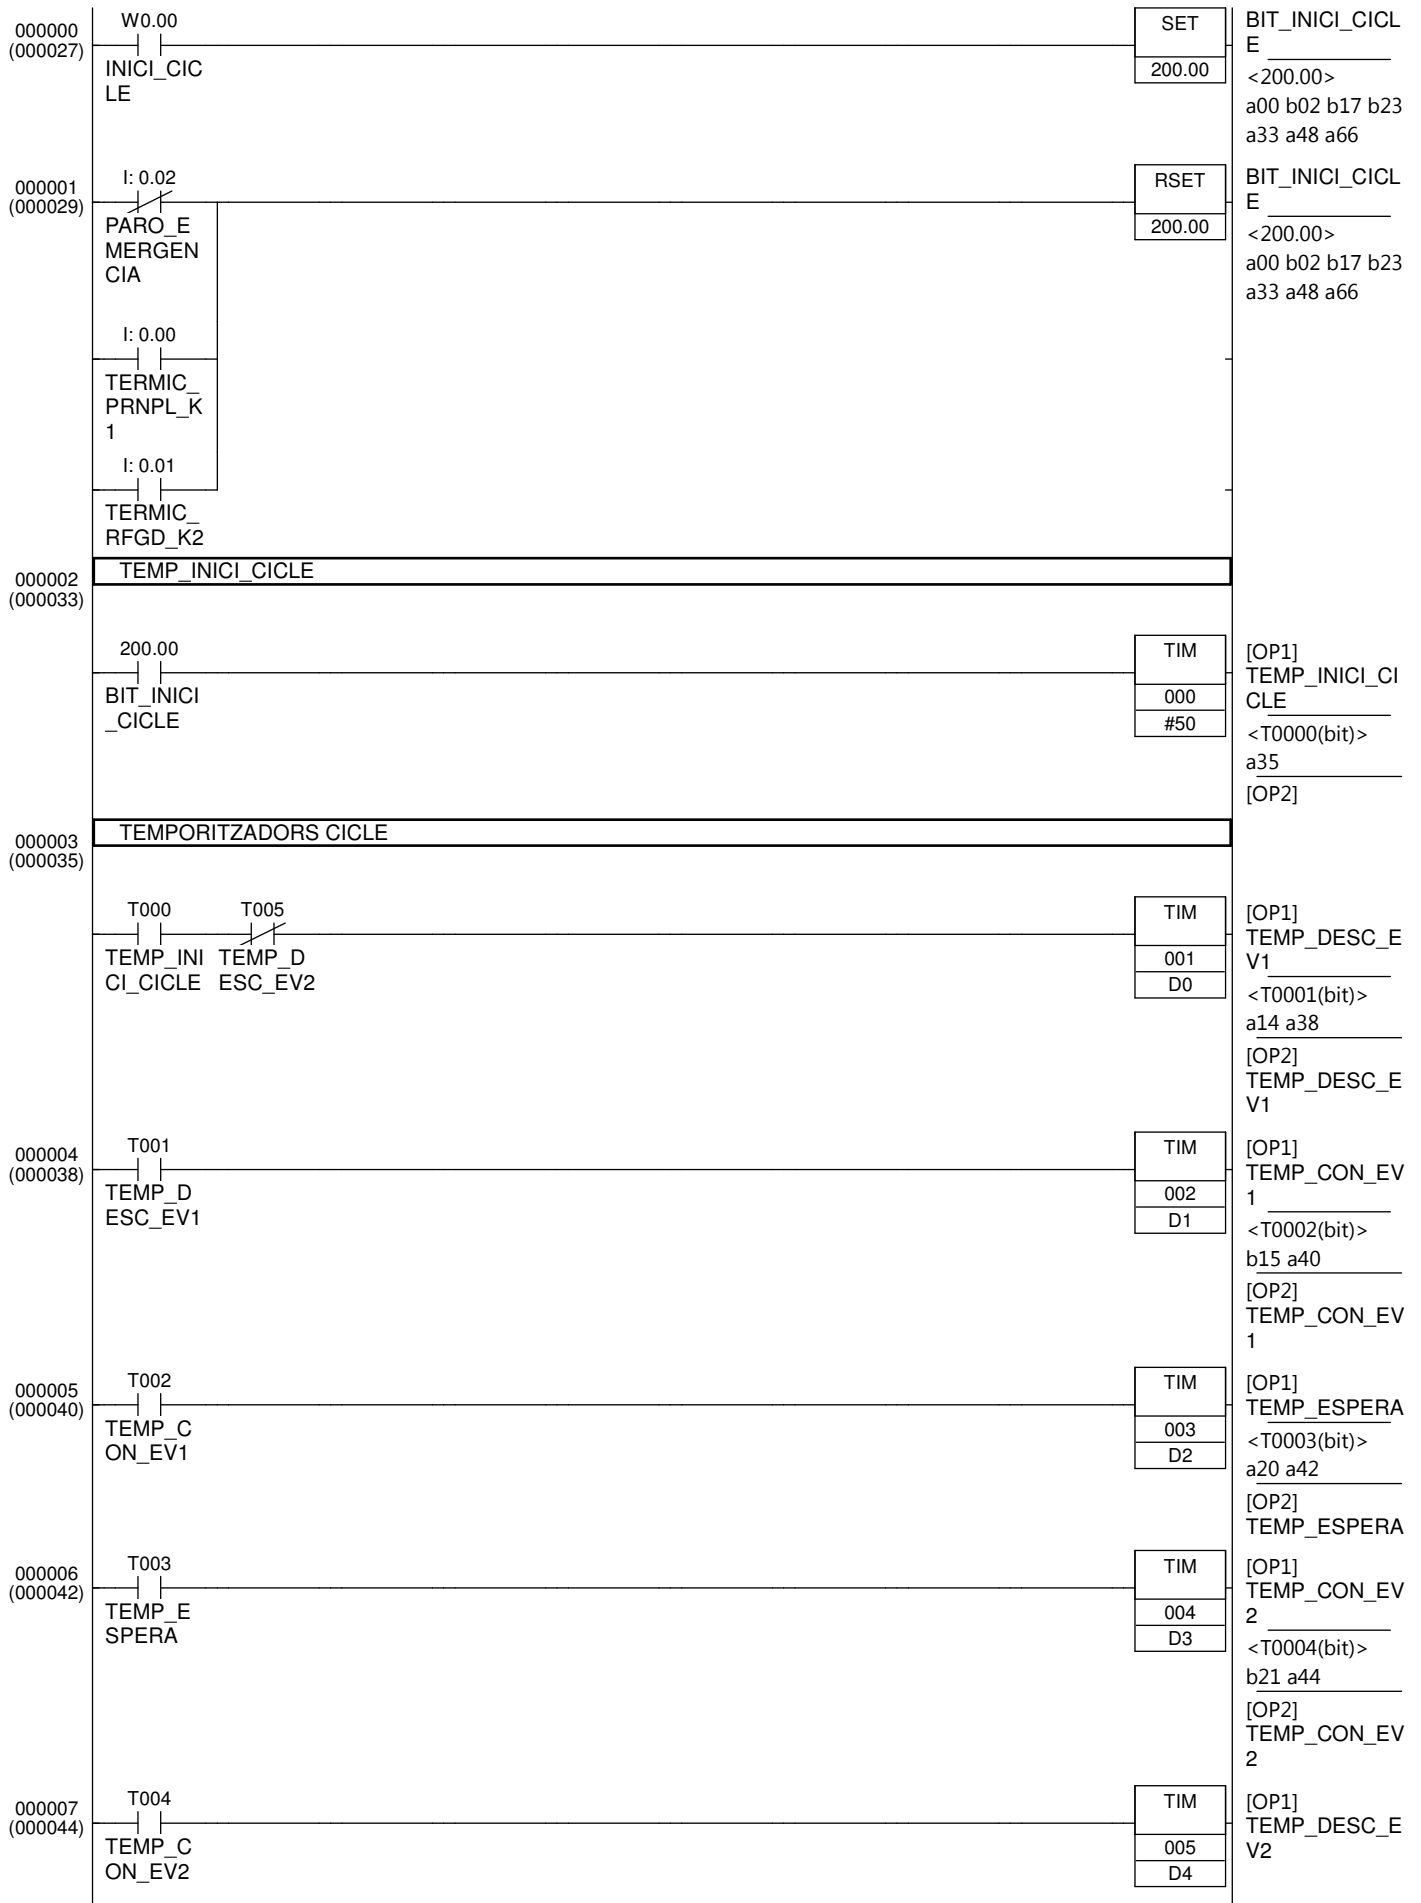

<T0005(bit)>
b36
[OP2]
TEMP_DESC_E
V2

000000
(000047)

CONTADOR 1




BIT_CNT1
<200.10>
a50

000001
(000050)




VALOR_CNT1
<cD00202>
c53 c58

000002
(000052)

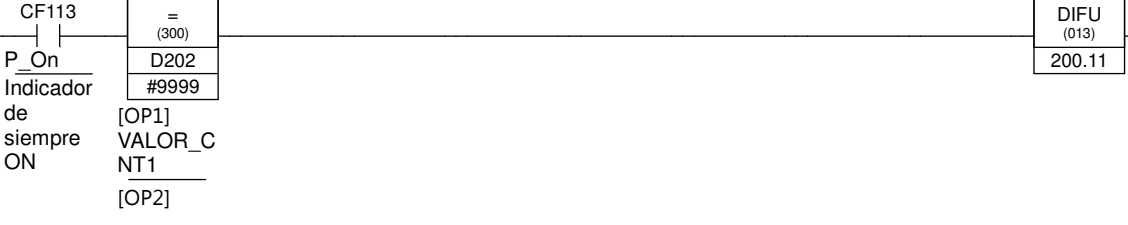


BIT2_CNT1
<200.11>
a55

000003
(000055)




VALOR_MILERS
_CNT1
<cD00203>
c59

000004
(000057)

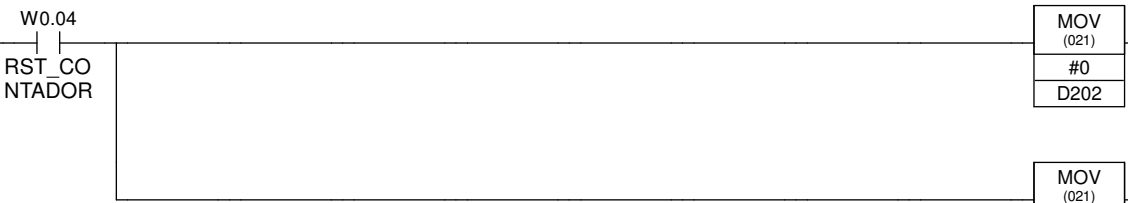

[OP1]
[OP2]
VALOR_CNT1
<cD00202>
c51 c53



[OP1]
[OP2]
VALOR_MILERS
_CNT1
<cD00203>
c56

